




小動物の侵入による電気事故

キュービクル内にネズミやヘビなどの小動物が侵入し、高圧機器の充電部に触れると、**短絡や地絡による停電事故が発生する恐れがあります。**

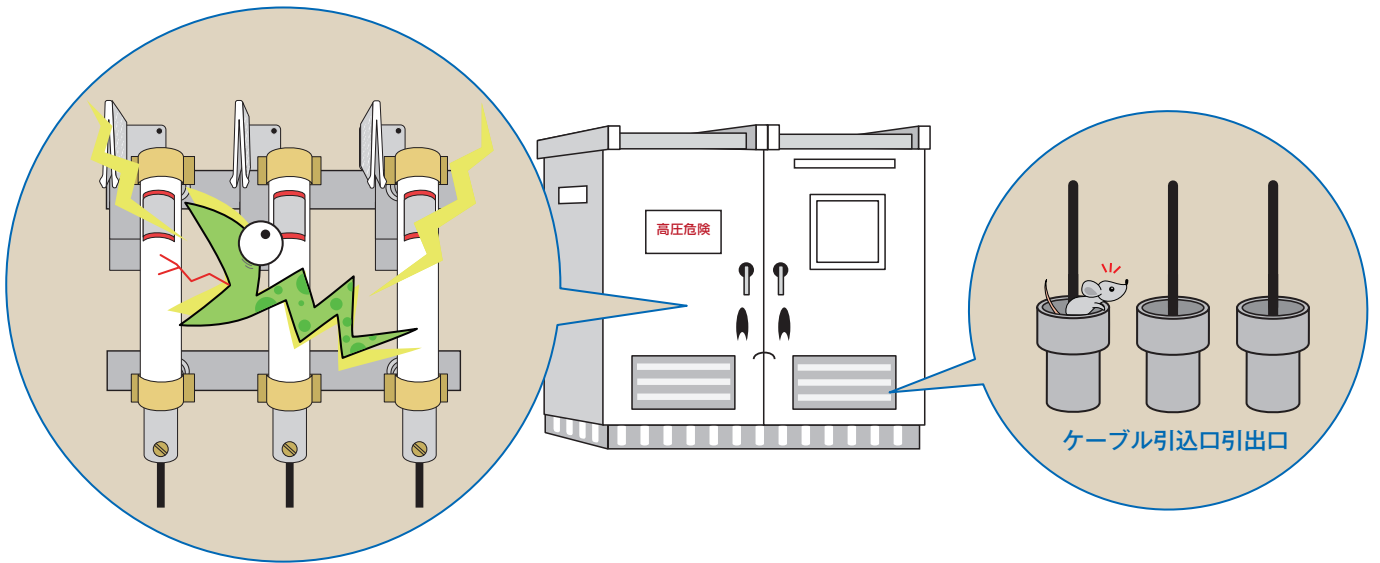

小動物侵入防止対策

- 配管の隙間部分は、**充填剤等**で塞ぐ。
- キュービクルの基礎隙間は、**侵入防止網等**の設置。
- 変圧器やコンデンサ等の充電部に**保護カバー**の設置。
- 断路器、高圧交流負荷開閉器に**絶縁バリア**の設置。

