




掘削の際は高圧ケーブルに注意

事業場構内の地中には、高圧ケーブルなどが埋設されていることがあります。掘削の際にケーブルなどを損傷させてしまうと、感電や停電といった重大な事故につながる可能性があります。必ず工事計画の時点で電気主任技術者へご相談ください。

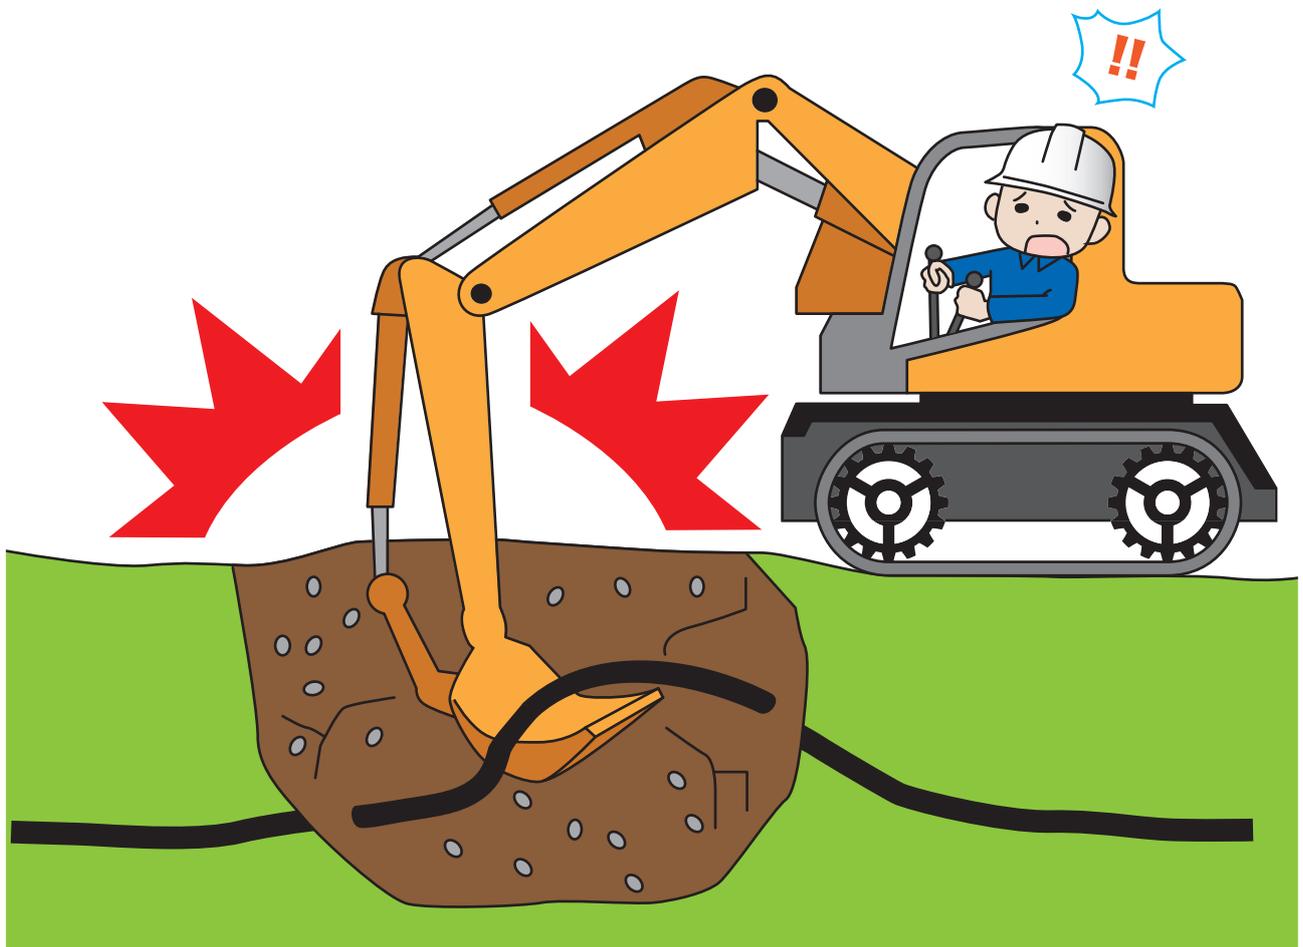

図面確認のみによる掘削はせず、試掘で埋設ケーブルなどの正確な位置を確認してから作業しましょう。



埋設ケーブルなどの上部には、位置を示す表示杭や表示テープなどが布設されています。